

上海市建筑科学研究院检测站

# 测试报告

委托编号： L01--0815

报告编号： LY01--0473

工程名称： \_\_\_\_\_

委托单位： 上海阿姆斯特壮建筑制品有限公司

报告正文页数： 2

检测单位 (盖章)

2001年12月12日



# 上海市建筑科学研究院检测站

## 测试报告

报告编号: LY01--0473

送样单位	上海阿姆壮建筑制品有限公司	委托编号	L01-0815
生产单位	上海阿姆壮建筑制品有限公司	送样日期	2001.11.27.
样品名称	矿棉吸音天花板	型号规格	-----
样品编号	-----	测试内容	石棉检测
测试日期	2001.12.12.	报告日期	2001.12.12.

### 测试结果分析:

来样要求检测该矿棉吸音天花板中是否含有石棉矿物。

将四块来样各取一部分, 破碎后尽可能富集纤维, 然后取出纤维中的一部份进行 X 射线衍射分析。从其衍射图谱中可以看出该矿棉吸音天花板纤维主要是以无定型为主, 尚有少量的结晶矿物。该纤维的衍射图谱中没有明显可检测出石棉矿物的衍射特征峰。

- 备注
- 1、本检测报告仅对来样负技术责任;
  - 2、复制报告未加盖检验单位公章无效;
  - 3、对以上检测报告若有异议, 请在报告收到之日起十五天内提出。

检验单位:

批准:

审核:

主检:




王峰

朱玉洁

王峰

[jk.raw] 40KV 100mA

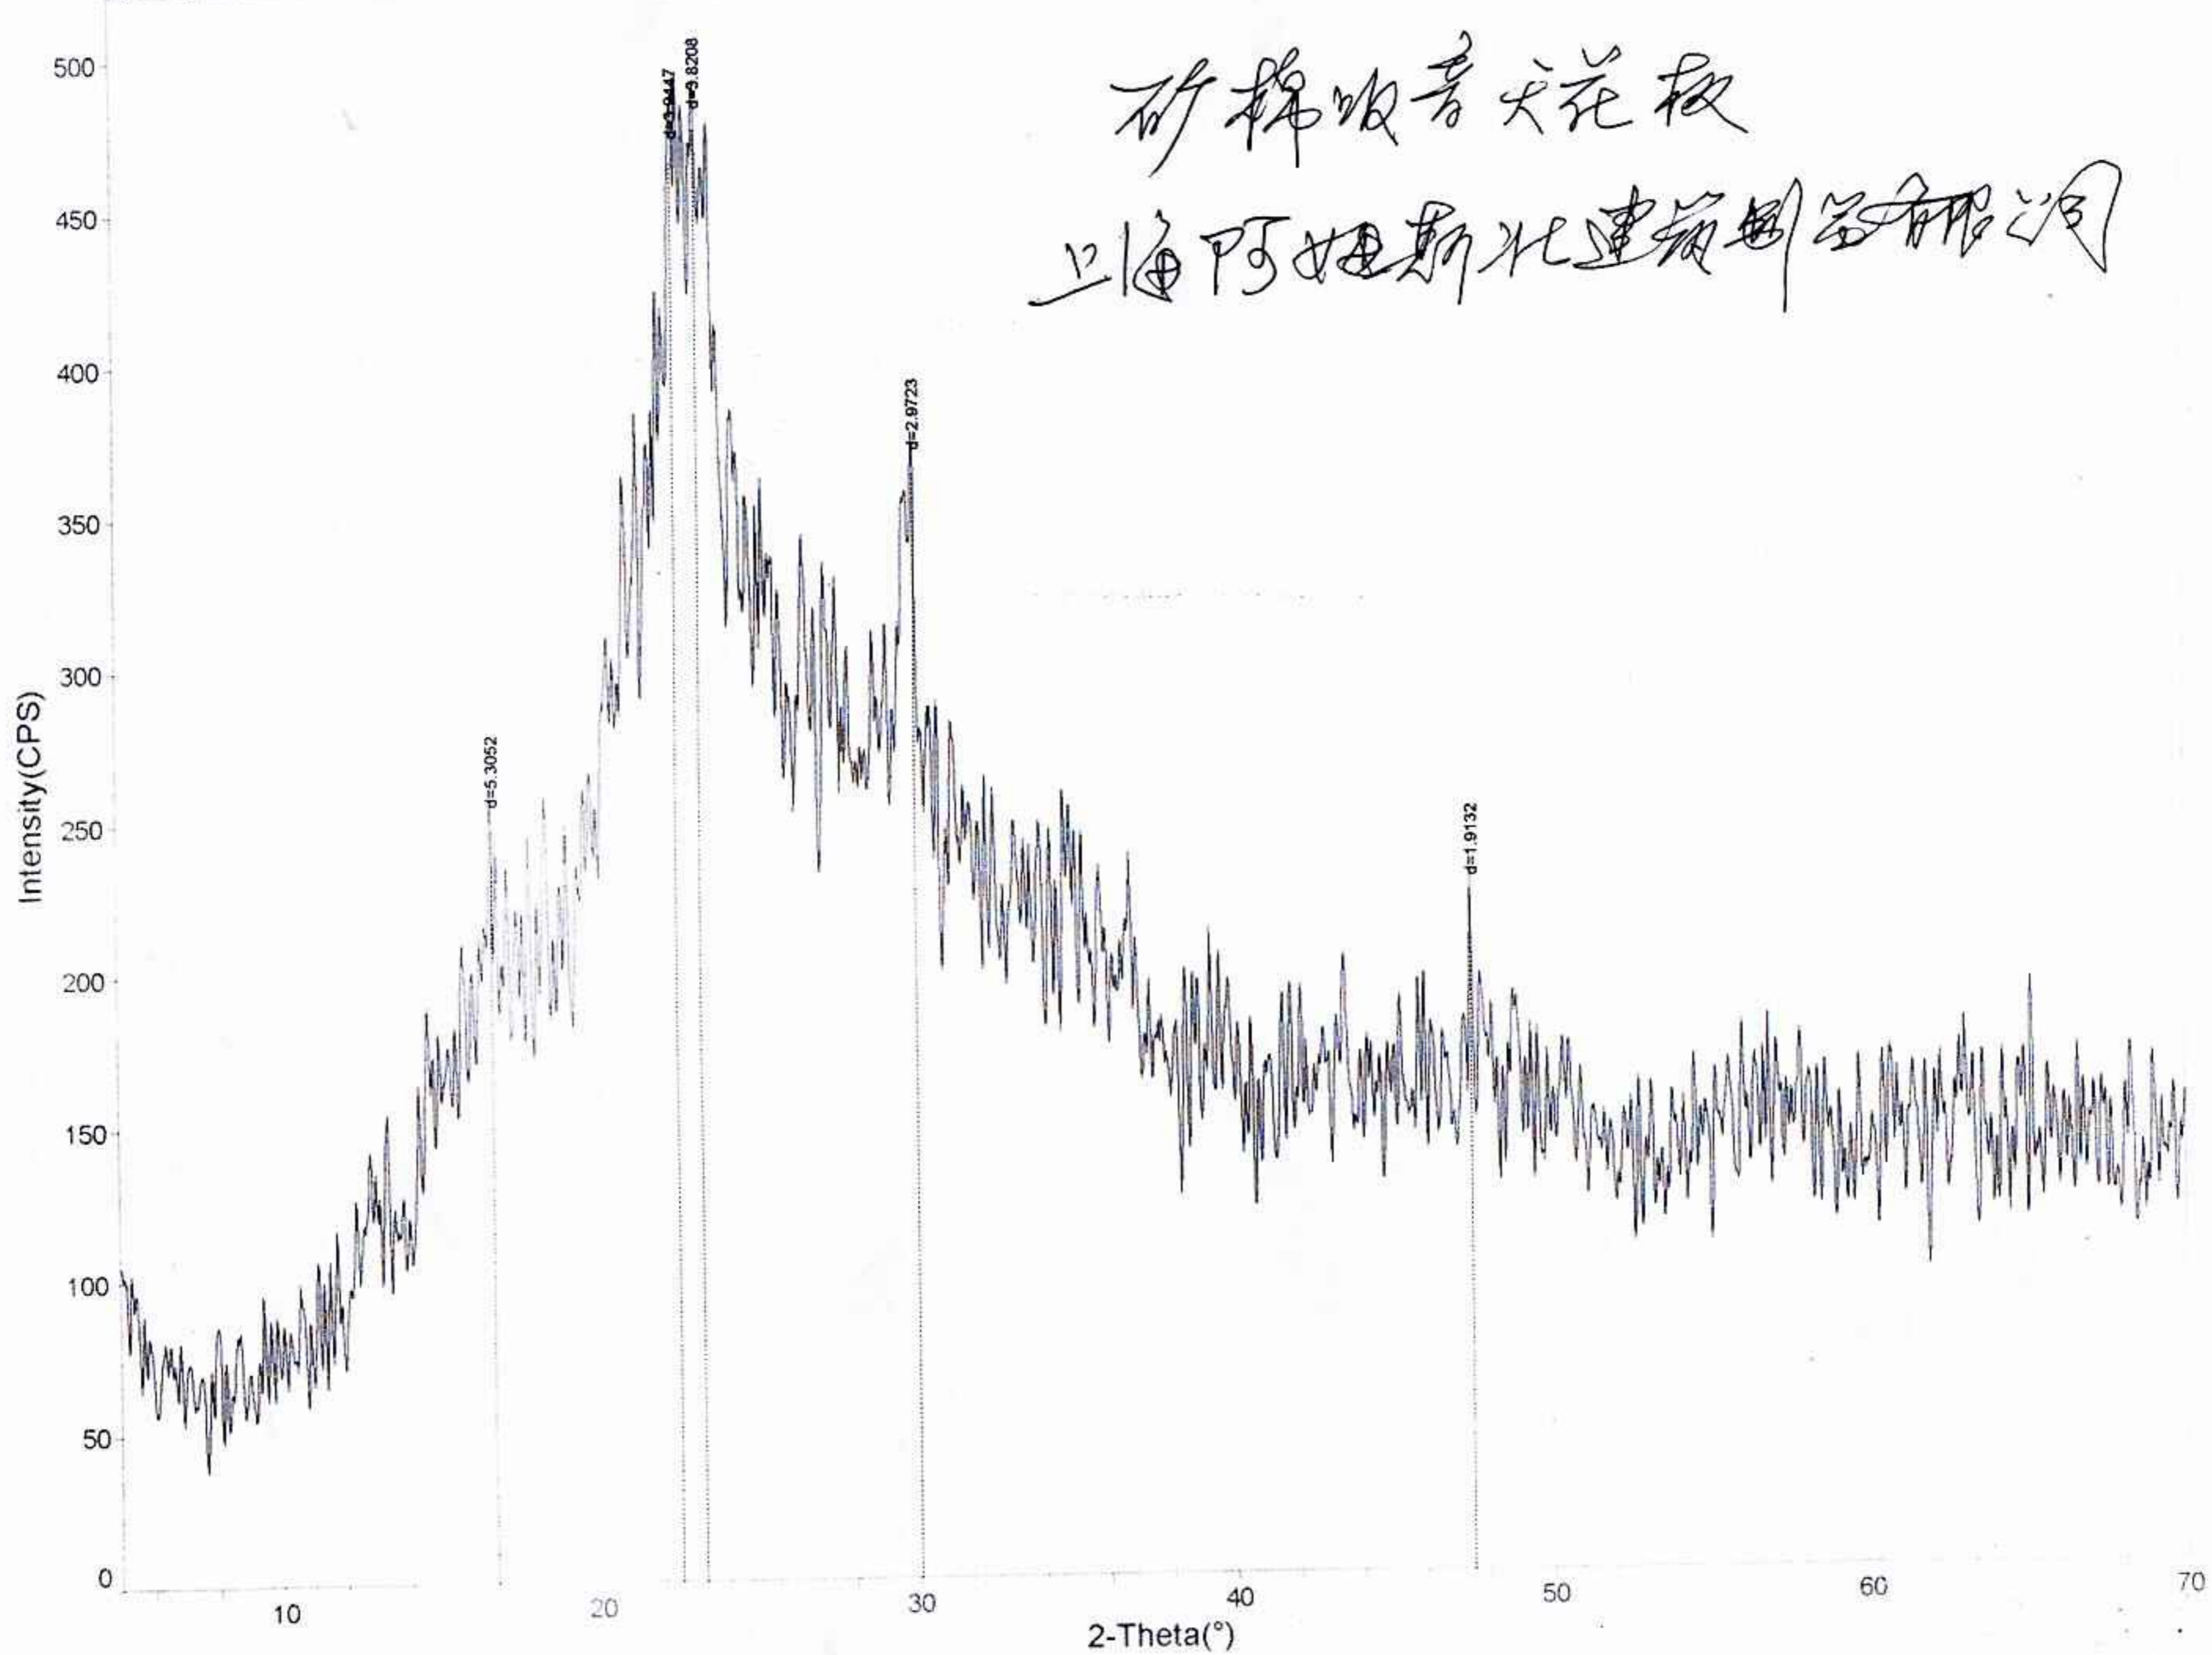

矿棉吸音天花板  
上海阿特斯北建筑集团有限公司